



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-02/21
URBROJ: 517-06-2-1-2-18-29
Zagreb, 18. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbe članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), a vezano uz odredbu članka 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine, broj 12/18), te odredbe članka 5. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, za procjenu utjecaja na okoliš dalekovoda 2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV, donosi

R J E Š E N J E

- I. Namjeravani zahvat – dalekovod 2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV, nositelja zahvata MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, temeljem studije o utjecaju na okoliš koju je izradio u studenome 2015., a doradio u rujnu 2016. i ožujku 2018. godine ovlaštenik Elektroprojekt d.d., A. von Humboldta 4, Zagreb – prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša (A) i provedbu programa praćenja stanja okoliša (B).**

A. MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME, IZGRADNJE I KORIŠTENJA DALEKOVODA I RASKLOPIŠTA

Opće mjere

- A.1. U okviru izrade Glavnog projekta izraditi elaborat u kojem će biti prikazan način na koji su u Glavni projekt ugrađene mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša iz ovog Rješenja. Elaborat mora izraditi pravna osoba koja ima suglasnost za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova zaštite okoliša, u suradnji s projektantom.
- A.2. U sklopu Glavnog projekta izraditi plan organizacije građenja.

SASTAVNICE OKOLIŠA

Zrak

- A.3. Spriječiti raznošenje blata i prašine s gradilišta pranjem kotača vozila prije izlaska na javne prometnice, a po potrebi prilazne dijelove javnih prometnica čistiti od prašine i blata.
- A.4. Na gradilištu rasklopišta i lokacijama temeljenja stupova dalekovoda ograničiti dizanje prašine primjenom zaštitnih ograda ili raspršivanjem vode za suha i vjetrovita vremena.
- A.5. Prilagoditi brzinu vozila stanju internih prometnica kako bi se smanjilo ili izbjeglo dizanje

- prašine s prometnica, kao i rasipanje rastresitog tereta s vozila.
- A.6. Svi građevinski strojevi i transportna vozila moraju biti tehnički ispravni i izrađeni u skladu s normama kvalitete u vezi emisije ispušnih plinova.

Vode

- A.7. Na područjima zona sanitarne zaštite izvorišta osigurati smještaj mehanizacije na vodonepropusnoj podlozi.

Tlo

- A.8. Projektom organizacije gradilišta odrediti mjesta za privremeno razvrstavanje i odlaganje iskopanog materijala te parkiralište za vozila i strojeve te na njima poduzeti mjere zaštite od onečišćenja tla zauljenim tekućinama.
- A.9. Ako se spremnici s gorivom postavljaju na gradilištu, postaviti ih u prihvatne posude ili spremnike izvesti s dvostrukom stjenkom.
- A.10. Postupanje s viškom iskopa tijekom izvođenja rasklopišta i temelja stupova dalekovoda provesti sukladno Pravilniku o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu pri izvođenju građevinskih radova („Narodne novine“, broj 79/14) – predati na korištenje jedinici lokalne samouprave na čijem području se izvode radovi. Prilikom izvođenja zemljanih radova odvojiti površinski, humusni sloj tla bolje kvalitete, posebno ga odložiti, zaštititi od onečišćenja i po završetku radova upotrijebiti za sanaciju lokacije.
- A.11. Na lokaciji osigurati priručna sredstva za brzu intervenciju i upijajuće materijale za slučaj izlivanja strojnih, hidrauličkih ulja ili goriva.
- A.12. Temelje stupova dalekovoda planirati u najvećoj mogućoj mjeri uz rubove parcela.

Biološka raznolikost

- A.13. Radove izvoditi u planiranoj zoni zahvata uz ograničenje kretanja mehanizacije i što manje narušavanje prirodnih staništa i očuvanje autohtone vegetacije.
- A.14. Nakon završetka radova u radnom pojasu i na ostalim privremeno korištenim površinama razrahliti površinu tla kako bi površine što prije obrasla vegetacija.
- A.15. Uklanjanje vegetacije prilikom izgradnje zahvata, te kasnije prilikom održavanja koridora dalekovoda, izvoditi u razdoblju od 15. kolovoza do 15. ožujka kako bi se izbjeglo ometanje ptica tijekom gniježđenja.
- A.16. U slučaju pronalaska aktivnog gnijezda strogo zaštićenih vrsta ptica, spriječiti svako namjerno uznemiravanje, posebno u vrijeme gniježđenja te namjerno uništavanje gnijezda. O pronalasku obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode. Ako je za nastavak radova nužno provesti neku od zabranjenih radnji sa strogo zaštićenim vrstama, ishoditi te postupiti po rješenju nadležnog tijela.
- A.17. Mogući negativan utjecaj na ptice tijekom korištenja rasklopišta ublažiti izolacijom onih dijelova rasklopišta koji su pod naponom, a međusobno nisu dovoljno udaljeni, kako bi se izbjeglo stradavanje ptica koje se zateknu na samom rasklopištu.
- A.18. Mogući negativan utjecaj na ptice tijekom korištenja dalekovoda ublažiti postavljanjem odgovarajućih zastrašivača, upozoravajućih (vizualnih) oznaka - kugli, svjetlucavih predmeta, traka i sličnih predmeta, na zaštitnu užad dalekovoda svakih 100-150 m na dijelovima trase dalekovoda uz akumulaciju Peruća i u blizini šumskih područja, koji su prije izrade glavnog projekta od stručnjaka ornitologa prepoznati kao najosjetljiviji s obzirom na vjerojatnost kolizije.
- A.19. Redovito kontrolirati ispravnost upozoravajućih oznaka na zaštitnoj užadi dalekovoda i u

slučaju njihovog oštećivanja zamijeniti ih novima.

Krajobraz

A.20. Nakon izgradnje zahvata urediti zemljište oko lokacija stupova dalekovoda te sanirati područja privremenih pristupnih putova i gradilišta na način da ih se dovede u stanje najbližnje stanju prije početka gradnje.

Kulturno-povijesna baština

A.21. Prije izrade glavnog projekta provesti detaljno dokumentiranje za tradicijske objekte i vrtače koje su direktno ugrožene gradnjom (vrtače u Potravlju, tradicijska kuća s drugim objektima južno od ceste prema Neoriću i vrtače na trasi Milini-Bučaj).

A.22. Prije izrade glavnog projekta zaštitno istražiti arheološke lokalitete koji su direktno ugroženi zahvatom: gomile sjeverno od crkve Sv. Ane u Jeličićima, gomila na vrhu Velike Glavice iznad Gornjeg Muća, gradina Bučaj, gomile na području Tomeljani i Kamenje ispod gradine Bučaj u Prugovu. Na istim lokacijama provesti i sondažno istraživanje polja i vrtača na trasi, odnosno na potencijalno ugroženom području.

A.23. Tijekom građevinskih radova provoditi arheološki nadzor na području direktno ugroženih arheoloških lokaliteta, kao i na dijelovima trase na kojima nisu na površini evidentirani elementi kulturne baštine, a trasa prolazi unutar promatranog područja evidentiranih arheoloških lokaliteta. Takvi su lokaliteti: dio trase u zaseoku Kotromanovići ispod tvrđave Travnik u Potravlju, trasa od Stričevića do Velike Glavice kroz polja u Muću, dio trase ispod gradine Bučaj i dio trase zapadno od crkve Sv. Ante u Prugovu.

Prometna infrastruktura

A.24. Sve postojeće prometnice koje se oštete u izgradnji potrebno je odmah po dovršetku zahvata sanirati i dovesti u stanje najbližnje stanju prije početka gradnje.

OPTEREĆENJE OKOLIŠA

Otpad

A.25. Otpad ovisno o dinamici izgradnje i održavanja zahvata redovito predavati ovlaštenim pravnim osobama na oporabu.

Buka

A.26. Bučne radove organizirati na način da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći.

B. PRIJEDLOG PROGRAMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA

Tijekom dvije godine nakon izgradnje zahvata pratiti stanje ornitofaune unutar koridora dalekovoda kako bi se ustanovili migracijski koridori i eventualno stradavanje ptica uslijed kolizije. Praćenje provoditi dva puta godišnje prilagođeno proljetnim i jesenskim preletima. Praćenje provodi stručna osoba (ornitolog) uz prisutnost nadležne osobe nositelja zahvata. Ako se ustanove dodatna područja osjetljiva s obzirom na koliziju, na tim područjima također postaviti odgovarajuću zaštitu (zastrašivače) za ptice.

- II. Nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša kako je to određeno ovim rješenjem.**
- III. Rezultate praćenja stanja okoliša nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, obavezan je dostavljati Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu na propisani način i u propisanim rokovima sukladno posebnom propisu kojim je uređena dostava podataka u informacijski sustav.**
- IV. Nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata iz točke I. izreke ovog rješenja. O troškovima ovog postupka odlučit će se posebnim rješenjem koje prileži u spisu predmeta.**
- V. Ovo rješenje prestaje važiti ako u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, I MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni ovim rješenjem.**
- VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva.**
- VII. Sastavni dio ovog Rješenja je grafički prilog Situacija trase dalekovoda.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb, podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, koje sukladno odredbama članaka 39. i 45. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 96/16 i 104/16) od 16. listopada 2016. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 11. ožujka 2016. godine zahtjev za procjenu utjecaja na okoliš dalekovoda 2x400 kV Hrvace – Konjsko s rasklopištem TS Hrvace 400/110 kV. U zahtjevu su navedeni svi podaci i priloženi svi dokumenti i dokazi sukladno odredbama članka 80. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (dalje u tekstu: Zakon), te članka 8. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (dalje u tekstu: Uredba), kao što su:

- Mišljenje Uprave za dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (KLASA: 350-02/16-02/6; URBROJ: 531-06-1-1-1-16-2 od 29. veljače 2016. godine) o usklađenosti zahvata s prostornim planovima,
- Rješenje Uprave za zaštitu prirode Ministarstva (KLASA: UP/I 612-07/15-60/83; URBROJ: 517-07-1-1-2-15-4 od 25. kolovoza 2015. godine) da je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu,
- Studija o utjecaju na okoliš (dalje u tekstu: Studija), koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d., A. von Humboldta 4, Zagreb, kojem je Ministarstvo izdalo Rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša: Izrada studija o utjecaju zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/72; URBROJ: 517-06-2-1-1-13-2 od 5. rujna 2013. godine). Studija je izrađena u studenome

2015. godine, a doručena u rujnu 2016. godine i ožujku 2018. godine. Voditeljica izrade Studije je Koni Čargonja-Reicher, dipl.ing.građ.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 80. stavku 3. Zakona i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 21. ožujka 2016. godine **informacija o zahtjevu** (KLASA: UP/I 351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2 od 17. ožujka 2016. godine).

Odluka o imenovanju savjetodavnog stručnog povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš (dalje u tekstu: Povjerenstvo) donesena je temeljem članka 87. stavaka 1., 4. i 5. Zakona 22. travnja 2016. godine (KLASA: UP/I 351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-3).

Povjerenstvo je održalo dvije sjednice. Na **prvoj sjednici** održanoj 1. i 2. lipnja 2016. godine u Hrvacama Povjerenstvo je predložilo da se Studija dopuni u skladu s primjedbama članova Povjerenstva te da se nakon dorade i suglasnosti članova uputi na javnu raspravu.

Ministarstvo je 24. listopada 2016. godine donijelo Odluku o upućivanju Studije na javnu raspravu (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-8), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-9 od 24. listopada 2016. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) javne rasprave Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. Nadalje, Ministarstvo je 19. prosinca 2016. godine donijelo Odluku o produljenju javne rasprave (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-11), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-16-12 od 19. prosinca 2016. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) produljene javne rasprave Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. **Javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavkom 2. Zakona u razdoblju od 21. studenoga do 31. prosinca 2016. godine u Općini Hrvace i Gradu Sinju. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 11. studenoga 2016. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, na oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i Općine Hrvace te na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 16. prosinca 2016. godine u Gradu Sinju, dok u Općini Hrvace ono nije provedeno. Stoga je Ministarstvo 13. veljače 2017. godine donijelo Odluku o ponavljanju javne rasprave (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-15), a zamolbom za pravnu pomoć (KLASA: UP/I-351-03/16-02/21, URBROJ: 517-06-2-1-2-17-16 od 13. veljače 2017. godine) povjerilo je koordinaciju (osiguranje i provedbu) ponovljene javne rasprave Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije. **Ponovljena javna rasprava** provedena je u skladu sa člankom 162. stavkom 2. Zakona u razdoblju od 3. do 11. srpnja 2017. godine u Općini Hrvace i Gradu Sinju. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 30. lipnja 2017. godine u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“, na oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i Općine Hrvace te na internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i Općine Hrvace. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 7. srpnja 2017. godine u Općini Hrvace. Prema izvješćima Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije o održanoj javnoj raspravi (KLASA: 351-01/16-01/1007; URBROJ: 2181/1-10-16-3 od 13. siječnja 2017. godine i KLASA: 351-02/17-02/36, URBROJ: 2181/1-10-17-4 od 3. kolovoza 2017. godine), tijekom javnog uvida u knjige primjedbi izložene u Gradu Sinju i Općini Hrvace nisu upisane primjedbe i prijedlozi javnosti, a putem pošte je zaprimljena pisana primjedba Anite Marunice. Na javnim izlaganjima zainteresirana javnost je imala primjedbe na Studiju na koje je odgovoreno tijekom javnih izlaganja. Primjedbe zainteresirane javnosti u bitnom su se odnosile na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, na

planiranu izgradnju termoelektrane KKPE Peruća i na utjecaj elektromagnetskog zračenja dalekovoda na zdravlje stanovništva. Primjedbe nisu prihvaćene jer se imovinsko-pravni odnosi rješavaju u narednim fazama projekta i nisu predmet ovog postupka. Zahvat se nakon izgradnje predaje na upravljanje nadležnoj državnoj pravnoj osobi Hrvatskom operateru prijenosnog sustava d.o.o. Također, status termoelektrane KKPE Peruća nije predmet ove studije i postupka. Na primjedbu vezano uz moguće utjecaje elektromagnetskih zračenja u blizini dalekovoda odgovoreno je da je projekt uzeo u obzir važeću hrvatsku legislativu o zaštiti od elektromagnetskih polja koja je usklađena s legislativom Europske unije. Dodatno su pojašnjeni i obrađeni mogući utjecaji od zračenja u blizini škola i vrtića te stambenih objekata, odnosno u područjima povećane osjetljivosti. Na pitanje s javnog izlaganja o provedbi monitoringa zračenja odgovoreno je da se praćenje zaštite od elektromagnetskih polja provodi sukladno važećem Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14).

Povjerenstvo je na drugoj sjednici održanoj 15. veljače 2018. godine u Zagrebu razmotrilo primjedbe zaprimljene tijekom provedene javne rasprave te u skladu s člancima 14. i 16. Uredbe donijelo Mišljenje o prihvatljivosti zahvata kojim je ocijenilo predmetni zahvat prihvatljivim za okoliš, predložilo mjere zaštite okoliša i provedbu programa praćenja stanja okoliša.

Prihvatljivost zahvata obrazložena je na sljedeći način:

Zahvat se planira na području Splitsko-dalmatinske županije s početnim rasklopištem uz jezero Peruća na prostoru Općine Hrvace te završnim rasklopištem kod Konjskog na prostoru Općine Klis, a trasa kao linijski objekt prolazi još i prostorom Grada Sinja i Općine Muć. Trasa dalekovoda (DV) pruža se kroz katastarske općine KO Satrić, Potravlje, Gornji Muć, Sutina, Gizdovac, Prugovo, Konjsko. Za prostorni obuhvat zahvata važeći su sljedeći dokumenti prostornog uređenja:

- *Strategija i Program prostornoga uređenja Republike Hrvatske (NN 76/13, 50/99 i 84/13),*
- *Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 1/03, 8/04, 5/05, 5/06, 13/07, 9/13),*
- *Prostorni plan uređenja Općine Hrvace (Službeni glasnik Općine Hrvace br. 05/05, 05/09, 01/13, 03/15),*
- *Prostorni plan uređenja Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 2/06 i 8/14),*
- *Prostorni plan uređenja Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć br. 2/99, 2/08 i 7/10),*
- *Prostorni plan uređenja Općine Klis (Službeni vjesnik Općine Klis, broj: 4/00 i 2/09).*

Postupak je proveden temeljem Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

Zahvat se sastoji od sljedećih cjelina: Rasklopište TS 400/110 kV Hrvace površine oko 4,1 hektara uz akumulaciju Peruća; Dalekovod 2x400 kV Hrvace-Konjsko dužine oko 25 km; Rekonstrukcija dijela TS Konjsko 400 kV sjeverno od Konjskog. Namjena zahvata je transformacija i prijenos električne energije. Lokacija rasklopišta TS 400/110kV Hrvace veličine oko 295x140 m na desnoj obali akumulacijskog jezera Peruća, oko 400 m zapadno od brane hidroelektrane Peruća u Općini Hrvace. Rasklopište Hrvace se sastoji od: vanjskog rasklopnog postrojenja 400kV, vanjskog rasklopnog postrojenja 110kV, transformatora 400/110kV, uređenih platoa postrojenja s ogradom te kolnim i pješačkim ulaznim vratima, unutrašnjih prometnica te spojem na priključnu cestu unutar zone, unutrašnjih infrastrukturnih sustava (odvodnja oborinskih, zauljenih i fekalnih voda, vodosprema i razvod sanitarne i vode za protupožarne potrebe), KB kanala, vanjske rasvjete, sustava uzemljenja i gromobranske zaštite, te zgrade upravljanja s pomoćnim i sekundarnim sustavima. Dalekovod 2x400 kV Hrvace-Konjsko dužine oko 25 km izvodi se radi osiguranja povezanosti i funkcioniranja prijenosa električne energije iz RHE Vrdovo, Vjetroelektrane Ogorje i energetskog sustava BiH prema elektrodistribucijskom sustavu Republike Hrvatske, zbog čega je planiran kao dvosustavni (2x400 kV), odnosno na istim stupovima postavljaju se dva prijenosna sustava 400 kV, svaki s tri užeta vodiča, a

sustavi funkcioniraju odvojeno i neovisno jedan o drugome. Planirani su čelični rešetkasti stupovi sastavljeni od normiranih čeličnih profila i limova spojenih vijcima. Okvirno su maksimalne visine do 60 metara. Budući da se na većini trase dalekovoda Hrvace-Konjsko ne nalazi visoka šumska vegetacija, već ona prolazi krškim terenom obraslim niskim raslinjem i šikarom, planira se da će većinom koridor za gradnju i održavanje biti ukupne širine 22 m (po 11 m na svaku stranu od osi dalekovoda). Samo na potezu od oko 4500 metara gdje trasa prolazi kroz područje šume i više vegetacije bit će potrebno provesti uklanjanje više i niže vegetacije, a koridor može biti nešto širi, predvidivo ukupno oko 40 m. Predviđaju se sljedeće stacionaže trase dalekovoda kroz šumska područja s povišenom vegetacijom: 0+320 – 0+720 Šendulje; 0+900 – 1+250 Ograde; 2+000 – 2+220 Majići; 2+700 – 2+950 Primorci; 5+230 – 6+380 Poljarova glavica; 6+720 – 7+920 Busovača; 8+280 – 8+490 Svetinuše; 12+580 – 12+700 Pekići; 16+450 – 17+050 Karamuša. S obzirom na veliki napon žica vodiča njihova međusobna udaljenost je velika čime su zadovoljeni uvjeti zaštite ptica od elektrokcije. Za zaštitu od kolizije ptica s vodičima i zaštitnim užetom planirana je mjestimična ugradnja različitih upozoravajućih vizualnih oznaka (trake, vrpce, kugle, spirale, zastavice) koje djeluju kao zastrašivači. Rekonstrukciju rasklopišta RP 400kV u TS 400/220/110/10kV Konjsko potrebno je provesti radi spajanja Dalekovoda 2x400 kV Hrvace-Konjsko na elektroenergetski sustav Republike Hrvatske. Rekonstrukcija obuhvaća 0,4 ha platoa unutar ograđenog prostora TS Konjsko. Radovi na izgradnji i montaži Dalekovoda 2x400 kV Hrvace-Konjsko i Rasklopišta TS Hrvace 400/110 kV, te rekonstrukcije TS Konjsko planirani su u trajanju približno 24 mjeseci, s time da se radilišta stalno mijenjaju ovisno o stupnju izgrađenosti dalekovoda. Radovi se uglavnom planiraju odvijati kroz čitavu građevinsku sezonu.

Trasa je generalno određena Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, a ograničeno je dorađena respektirajući ostale planirane vodove i građevine na trasi. Obuhvat zahvata u prostoru je urbanistički koridor koji prema Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije iznosi 100 m tj. 2x50 m mjereno od osi trase dalekovoda. Trasa predmetnog dalekovoda u sjevernom dijelu postavljena je u koridoru na međuudaljenosti od 50 m uz prostornim planovima planiranu trasu budućeg DV 110kV TS Ogorje-RP HE Peruća. Na južnom dijelu trase između TS Konjsko i novo izvedene TS Ogorje izgrađen je za potrebe Vjetroelektrane VE Ogorje spojni dalekovod DV 2x110 kV Ogorje-Konjsko, te je trasa predmetnog dalekovoda 2x400 kV Hrvace-Konjsko postavljena na udaljenosti 50 m od postojećeg DV 2x110 kV. Drugim riječima, predmetni DV 2x400kV Hrvace-Konjsko planiran je u jedinstvenom zajedničkom koridoru s postojećim i planiranim 110kV dalekovodima, čime je utjecaj na prostor minimaliziran. Varijante zahvata odnose se na nekoliko manje značajnih izmicanja trase dalekovoda kako bi se zaobišli postojeći objekti oko stacionaže 2+500 u Potravlju te između stacionaža 4+000 i 5+500 kod zaseoka Glavurdići i Cvitkovići u rijetko naseljenom području istočnih obronaka Svilaje.

Tijekom izgradnje dalekovoda i rasklopišta utjecaj na zrak bit će kratkotrajan i lokalnog karaktera i po značaju mali. Posljedica gradnje planiranog zahvata može biti povećana emisija prašine uslijed zemljanih i drugih radova na gradilištu. Intenzitet ovog onečišćenja ovisi o vremenskim prilikama (jačini vjetera i oborinama). Tijekom izgradnje povećani promet vozila kao i rad građevinskih strojeva s pogonom naftnim derivatima dodatno onečišćuje atmosferu emisijom ispušnih plinova. Procjenjuje se da koncentracija ispušnih plinova mehanizacije neće biti veća nego na cestama s prometom srednjeg do slabijeg intenziteta.

Lokacija zahvata u južnom dijelu prolazi područjem II. i IV. vodozaštitne zone izvorišta Jadro i Žrnovnica, međutim, sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“: broj 66/11 i 47/13) za ovakav zahvat ne postoje ograničenja i zabrane. Na području zahvata nema površinskih tokova i tijekom izgradnje se ne očekuje utjecaj na kakvoću podzemnih i površinskih voda.

Trajna prenamjena, odnosno gubitak ekološke funkcije **tla** odnosi se na prostor koridora na kojem je planirano postavljanje stupova za dalekovod. Zauzimanje zemljišta jedino se događa na lokacijama na kojima se izvode temelji za stupove dalekovoda te je potrebna prenamjena zemljišta na ukupno oko dva hektara uglavnom poljoprivrednog i šumskog, a vrlo malo građevinskog zemljišta. Na području rasklopišta TS Hrvace prenemijenit će se oko 4 hektara neobraslog šumskog zemljišta.

Tijekom izgradnje utjecaj na **bioraznolikost** očitovat će se kroz utjecaj na postojeća staništa i kopnenu floru, a bit će najviše izražen uklanjanjem vegetacije i promjenom staništa duž radnog pojasa, prostora za smještaj pratećih objekata i mehanizaciju te pristupnih cesta, kao i uklanjanjem vegetacije s područja rasklopišta Hrvace. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do trajnog ili privremenog zaposjedanja površine od ukupno 58,66 ha. To uključuje trajno zaposjedanje 4,1 ha mozaika stanišnih tipova C.3.5. Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci i E.3.5. Primorske termofilne šume i šikare hrasta medunca u svrhu izgradnje rasklopišta TS Hrvace, te oko 2 ha ostalog zemljišta na mjestima izgradnje stupova. Tijekom izgradnje dalekovoda uklonit će se drvenastu vegetacija, šuma i šikara unutar koridora širine 22 m duž trase dalekovoda. Ukupna površina toga koridora je oko 55 ha, a uklanjanje vegetacije je potrebno na oko 17,8 ha stanišnog tipa E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca, zatim 0,7 ha tipa E.9.2. Nasadi četinjača te oko 18 ha C.3.5. mozaika suhih submediteranskih i epimediteranskih travnjaka i E.3.5. šume i šikare hrasta medunca u koju ovi travnjaci zaraštaju. U slučaju travnjačke vegetacije i I.2.1. mozaika kultiviranih površina, zatečena vegetacija se neće uklanjati. Zahvat neće značajno utjecati na faunu jer su stanišni tipovi koji se nalaze na užem području zahvata prisutni i na širem promatranom području. Utjecaj na ptice tijekom izgradnje bit će prisutan u vidu zaposjedanja i gubitka dijela staništa koji su široko rasprostranjeni na području Dalmacije, te se ocjenjuje da ova promjena vrste staništa pogodnih za obitavanje ptica neće imati značajan negativan utjecaj na stabilnost i brojnost populacija prisutnih vrsta ptica. Uzimajući u obzir ograničeno područje zahvata, tijekom izgradnje dalekovoda neće doći do nestanka niti jedne biljne vrste ili biljne zajednice u Republici Hrvatskoj, niti stanišnog tipa.

Tijekom izgradnje radovi će privremeno utjecati na život lokalnog **stanovništva** u smislu utjecaja na opterećenje prometnih tokova, pojavu buke i slično, ali se zbog izvedbe radova izvan zona naselja i uz provođenje predloženih mjera zaštite ovi utjecaji procjenjuju kao mali.

Tijekom radova na pripremi terena i građenja nastajat će otpadni zemljani materijal (zemlja i kamenje) i biljni **otpad** od uklanjanja vegetacije. Dio otpadnog zemljanog materijala može se upotrijebiti na lokaciji za potrebe uređenja terena odnosno izvođenja nasipavanja na gradilištu gdje je to potrebno. Također, nastajat će komunalni otpad, otpadni građevinski materijal (neopasni i opasni) te otpad od održavanja vozila, strojeva i građevinske mehanizacije (uglavnom opasni otpad). Osiguranjem odvojenog prikupljanja otpada koji će nastajati tijekom građenja i njegovim pravovremenim zbrinjavanjem od strane za to ovlaštene tvrtke sprečava se negativan utjecaj na okoliš.

Budući da će se tijekom građenja upotrebljavati mnogi strojevi i transportna sredstva koja proizvode **buku**, razina buke može trajno ili povremeno prelaziti razinu dopuštene buke. S obzirom na to da se i rasklopište i dalekovod planiraju graditi daleko od građevinskih zona naselja (osim oko 1200 m trase kroz Prugovo, oko 40 m kroz Potravlje i oko 40 m kroz Jeličiće) zbog znatne udaljenosti od stambenih objekata očekuje se značajno smanjenje buke do prvih stambenih, obrazovnih i poslovnih objekata, te time i mali utjecaj od buke na stanovništvo.

Utjecaji na **šume** i šumarstvo prilikom realizacije predmetnog projekta očituju se u gubitku obraslih šumskih površina izravnim zaposjedanjem koridora za gradnju, pogon i održavanje dalekovoda dužine 25 km, čija širina u visokim šumama i panjačama iznosi 50 metara (na oko 4,5 km trase), a na dijelu trase koji prolazi kroz šikare, šibljake i neobraslo proizvodno šumsko zemljište širina koridora za održavanje je 22 metra. Gubitak visoke vegetacije je trajan na cijeloj površini ovoga

koridora. Ukupno državnih šuma biti će trajno zaposjednuto u površini od 35,98 hektara, a privatnih šuma u površini 9,25 hektara.

Radovi na izgradnji uzrokovat će buku pa će **divljač** migrirati na mirnije dijelove lovišta. S obzirom na mjestimično, povremeno i kratkotrajno izvođenje radova na dalekovodu ne očekuje se značajan utjecaj na lovstvo.

Utjecaj zbog uklanjanja vegetacije i postavljanja stupova i žica dalekovoda odnosi se i na degradaciju **krajobraza** po trasi dalekovoda, kao i na privremenim pristupnim putovima, jer se stvara strukturalni kontrast s krajobrazom divljine i poljoprivrednih površina.

Iskopi za stupove dalekovoda i trasa po kojoj bi mehanizacija trebala voziti ugrožavaju one dijelove trase koji sijeku prepoznate elemente **kulturne baštine** – vrtače, gomile, suhozide, tradicijske kuće, te moguća arheološka nalazišta. Moguće ugrožena područja su u Knezovićima i Kotromanovićima u Potravlju, oko crkve Sv. Ane iznad Jeličića, od Stričevića do Velike Glavice u Gornjem Muću, uz cestu prema Neoriću, dionica između Milina i Bučaja, te Tomeljani, Kamenje i zona zapadno od crkve Sv. Ante u Prugovu. Planirani zahvat može imati utjecaj na spomenutu kulturnu baštinu upravo tijekom izgradnje, što će se spriječiti raspoređivanjem i izmicanjem stupova dalekovoda i privremenih pristupnih putova izvan arheoloških zona.

Tijekom izgradnje zahvata očekuje se mali utjecaj na **promet** uslijed dopreme dugačkih tereta u toku koje će postojati kratkotrajni i kontrolirani utjecaj na promet. Ne očekuje se značajan utjecaj na prometnu infrastrukturu jer se pri gradnji planiraju koristiti postojeće i privremene prometnice izvedene i korištene za izvedbu ranijih dalekovoda uz koje će se izgraditi predmetni dalekovod.

Zahvat se ne planira na **zaštićenom području** koje je određeno temeljem Zakona o zaštiti prirode. Najmanja udaljenost predmetnog zahvata od Značajnog krajobraza Sutina je 2,42 km, odnosno 4,9 km od Značajnog krajobraza Rumin.

Utjecaj u slučaju **nekontroliranih događaja** moguć je na tlo uslijed nepridržavanja odgovarajućih postupaka tijekom manipulacije različitim sredstvima koja se koriste pri gradnji (boje, otapala, gorivo, maziva i slično) što za posljedicu može imati njihovu infiltraciju u tlo.

S obzirom na vrstu zahvata i intenzitet radova ne očekuje se **prekogranični utjecaj** zahvata.

Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na zrak, vode, tlo, zaštićena područja, ekološku mrežu, kulturno-povijesnu baštinu, kao i otpada na okoliš.

Prilikom korištenja dalekovoda bit će izražen utjecaj na **bioraznolikost** jer će se povremeno provoditi uklanjanje novo izrasle drvenaste vegetacije i šikara unutar koridora održavanja širine 22 m duž trase dalekovoda. Ukupna površina toga koridora je oko 55 ha, a povremeno uklanjanje drvenaste vegetacije je potrebno na oko 18,5 ha stanišnog tipa E.3.5. Primorske, termofilne šume i šikare medunca i E.9.2. Nasadi četinjača. Na čitavom koridoru održavanja duž trase dalekovoda dozvolit će se rast travnjačke vegetacije. Utjecaj na **šume** tijekom korištenja očituje se kroz gubitak u gospodarenju šumama i gubitak općekorisnih funkcija šume, što će se obešteti kroz naknade za šume, naknade za šumsko zemljište i naknade za smanjene općekorisne funkcije šuma. Ne očekuje se značajan negativan utjecaj na faunu, jer su tipovi izgubljenih dijelova staništa na području zahvata prisutni i na širem promatranom području. Po dovršetku gradnje neće biti prostornih ograničenja za kretanje, tako da će svi migracijski putevi kopnenih životinja ostati otvoreni. Utjecaj od buke na faunu prilikom povremenog održavanja koridora ispod dalekovoda ocjenjuje se malim i zanemarivim. Tijekom korištenja rasklopišta moguć je negativan utjecaj na ptice, odnosno postoji mogućnost od stradavanja ptica elektrokucijom. Uz primjenu odgovarajućih propisanih mjera (upotreba izolacije na kritičnim mjestima) ovaj se umjeren utjecaj, premda trajan, smanjuje na prihvatljivu mjeru. Utjecaj elektrokucije na dalekovodu se isključuje zbog velikih međurazmaka vodiča na ovom visokonaponskom dalekovodu, čime ne može doći do istovremenog doticaja krilima na dva vodiča. Stradavanje zbog sudara ptica s dalekovodom, odnosno s provodnicima i zaštitnom užadi smatra se potencijalno

najznačajnijim utjecajem na ptice tijekom rada dalekovoda. Negativan utjecaj na ptice tijekom korištenja dalekovoda mjestimično će se ublažiti postavljanjem odgovarajućih zastrašivača, upozoravajućih (vizualnih) oznaka - kugli, svjetlucavih predmeta, traka i sličnih predmeta na zaštitnu užad dalekovoda svakih 50-150 m na dijelovima trase dalekovoda uz akumulaciju Peruća i u blizini šumskih područja, koji su od strane stručnjaka ornitologa prepoznati kao najosjetljiviji s obzirom na vjerojatnost kolizije. Primjenom ove mjere negativan utjecaj na navedene vrste će se ublažiti te se može ocijeniti kao trajan, ali mali do umjeren negativan utjecaj koji je prihvatljiv. Stručnim monitoringom kroz prvu godinu korištenja dalekovoda treba potvrditi svrhu i dostatnost ove mjere zaštite.

Umjereni negativan utjecaj dalekovoda na **krajobraz** tijekom korištenja i dalje će biti izražen jer koridori postojećih i novo planiranog dalekovoda imaju značajnu ulogu u oblikovanju krajobrazne slike prostora. Stupovi dalekovoda su razlikovni elementi prostora pa visinom i konstrukcijom djeluju kao prostorni akcenti. Utjecaj će u šumskom području biti umjereno značajan radi stvaranja prosjeke s travnatom i grmolikom vegetacijom ispod dalekovoda.

Tijekom korištenja dalekovoda bit će izražen njegov **elektromagnetski utjecaj** koji je moguć u vidu elektromagnetskog zračenja. Prema rezultatima proračuna raspodjele električnog polja i gustoće magnetskog toka za karakterističan raspon DV 2x400 kV može se zaključiti da jakost električnog polja unutar cijele širine zaštitnog koridora predmetnog dalekovoda (50 m + 50 m) zadovoljava graničnu razinu za područje profesionalne izloženosti (10 kV/m); da jakost električnog polja već na udaljenosti od približno 20 do 25 m od osi trase predmetnog dalekovoda zadovoljava graničnu razinu za područje povećane osjetljivosti (2 kV/m); da jakost električnog polja izvan koridora predmetnog dalekovoda zadovoljava graničnu razinu za područje povećane osjetljivosti (2 kV/m); te da gustoća magnetskog toka i unutar koridora predmetnog dalekovoda i izvan njega zadovoljava razinu za područje povećane osjetljivosti (40 μ T). Navedene zakonski definirane granične razine zračenja za područja povećane osjetljivosti (stambene zone, škole, vrtići i sl.) za dalekovod Hrvace-Konjsko manje su od zakonom zadanih već na 20 do 25 metara od osi dalekovoda. Iako nema utjecaja ovog zračenja u blizini škola i odgojnih ustanova, dodatno je izvršena analiza blizine ovakvih objekata u odnosu na trasu dalekovoda. Po čitavoj trasi od ovih objekata područna osnovna škola Potravlje nalazi se na 225 metara od planiranog dalekovoda, područna osnovna škola Prugovo nalazi se na 420 m od dalekovoda, a područni dječji vrtić-dječja kuća Sv. Ante u Prugovu nalazi se na 375 m od dalekovoda. Budući da prema provedenim proračunima na oko 50 metara od dalekovoda prestaju elektro i magnetska zračenja iz dalekovoda, može se sa sigurnošću zaključiti da nikakva zračenja od dalekovoda Hrvace-Konjsko neće biti izražena u blizini navedenih obrazovno-odgojnih objekata. Budući da je nekoliko najbližih stambenih objekata uz planiranu trasu dalekovoda udaljeno od njega više od 50 metara (Potravlje i Prugovo) jasno je da nikakvog zračenja iz dalekovoda neće biti niti u stambenim objektima uz koje prolazi planirana trasa dalekovoda. S obzirom na izneseno i položaj trase dalekovoda najvećim dijelom daleko od prostora u kojima borave i rade ljudi, predmetni dalekovod u smislu elektromagnetskog zračenja neće imati negativnih utjecaja. Na prostoru u zoni rasklopišta zračenja se smanjuju do ograde postrojenja te se ne očekuju utjecaji EM polja na stanovništvo i okoliš.

Utjecaji od **buke** tijekom korištenja bit će unutar zakonom dopuštenih granica tj. na granici građevne čestice unutar zone buka nigdje neće prelazi granicu od 80dB (A), a najviša buka na granici građevne čestice TS Hrvace iznosit će 64 dB(A). Ovaj utjecaj je na samoj lokaciji umjeren, trajan i lokalni, dok se do najbližih zgrada stambenog područja naselja Peruća udaljenih oko 500 m buka u potpunosti gubi. Tijekom korištenja dalekovoda, glavni su uzroci buke nastanak korone na vodičima i induciranje električnog polja pokraj samog voda, na što najveći utjecaj ima vlažnost u zraku te je za vrijeme kišnog i vlažnog vremena razina buke nešto izraženija. Međutim, standardnim projektnim

rješenjima izvedbe dalekovoda (veća međuuđaljenost vodiča, visoki stupovi) taj utjecaj se smanjuje na najmanju moguću mjeru i ne ocjenjuje se kao značajan, čemu doprinosi i činjenica da dalekovod na najvećem dijelu trase prolazi nenaseljenim područjem, a nekoliko najbližih stambenih objekata uz trasu je od dalekovoda udaljeno više od 50 m.

Tijekom korištenja dalekovod i koridor ispod njega bez vegetacije će neko vrijeme nakon izgradnje imati utjecaja na lovstvo i divljač koja boravi na tom prostoru, te će trebati određeno vrijeme nakon izgradnje za uspostavljanje normalnih odnosa između staništa i divljači.

Utjecaj u slučaju **nekontroliranih događaja** prilikom korištenja dalekovoda i rasklopišta može se očekivati izražen kao opasnost od požara na trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova. Velika opasnost od požara prisutna je osobito tijekom ljeta i nakon duljeg razdoblja sušnog vremena u ostalom dijelu godine. Srednja i mala opasnost od požara prisutna je u ostalim vremenskim razdobljima. U cilju zaštite od požara primjenjuju se mjere za održavanje koridora u trasama nadzemnih elektroenergetskih vodova u smislu provedbe preventivnih mjera zaštite od požara (uklanjanje drvenaste vegetacije).

Kod **određivanja mjera (A)**, što ih nositelj zahvata mora poduzimati, Ministarstvo se pridržavalo i načela predostrožnosti navedenih u članku 10. Zakona, koji nalaže da se razmotre i primjene mjere koje doprinose smanjivanju onečišćenja okoliša utvrđene propisima i odgovarajućim aktom.

- Opća mjera zaštite propisana je u skladu s člankom 69. stavkom 2. točkom 9. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13 i 20/17) i člankom 40. stavkom 2. točkom 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18).
- Mjere zaštite zraka temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša i u skladu su sa Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14, 61/17) te Pravilnikom o mjerama za sprečavanje emisija plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401- izdanje 02 („Narodne novine“, broj 113/15).
- Mjere zaštite voda temelje se na Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14) te Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13).
- Mjere zaštite tla propisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša
- Mjere zaštite biološke raznolikosti propisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.
- Mjere zaštite krajobraza u skladu su sa Zakonom o zaštiti prirode, Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15) te Zakonom o gradnji.
- Propisane mjere zbrinjavanja otpada temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša i u skladu su sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13, 73/17) i Pravilnikom o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 23/14, 51/14, 117/17).
- Mjere zaštite od buke temelje se na Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16). Dopusnene razine buke s gradilišta, imisije buke u otvorenom prostoru te dozvoljene razine buke pri noćnom radu propisane su Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04).
- Mjere zaštite šuma temelje se na Zakonu o šumama („Narodne novine“, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12); Pravilniku o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu („Narodne novine“, broj 116/06, 74/07, 55/09, 25/11); Pravilniku o postupanju kod istjecanja štetnih tvari u šumi i na šumskom zemljištu (HŠ d.o.o,

- 2007) i Pravilniku o zaštiti šuma od požara („Narodne novine“ broj 26/03).
- Mjere zaštite lovstva propisane su Zakonom o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09).
 - Mjere zaštite kulturno-povijesne baštine propisane su u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17).
 - Mjere zaštite prometnica i prometnih tokova propisane su u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 108/17) i Zakonom o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14).

Nositelja zahvata se člankom 142. stavkom 1. Zakona obvezuje na **praćenje stanja okoliša (B)** posredstvom stručnih i za to ovlaštenih osoba, koje provode mjerenja emisija i imisija, vode očevidnike, te dostavljaju podatke nadležnim tijelima, a obvezan je sukladno članku 142. stavku 6. istog Zakona osigurati i financijska sredstva za praćenje stanja okoliša. Program praćenja stanja okoliša (B) tijekom rada uzgajališta propisan je u skladu sa znanstvenim spoznajama da bi se sustavno pratila kakvoća okoliša, odnosno promjena stanja okoliša i njegovih sastavnica.

- Program praćenja faune propisan je u skladu s Zakonom o zaštiti prirode.

Obveza nositelja zahvata pod točkom II. ovog Rješenja proizlazi iz odredbe članka 10. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša, kojim je utvrđeno da se radi izbjegavanja rizika i opasnosti po okoliš pri planiranju i izvođenju zahvata moraju primjenjivati utvrđene mjere zaštite okoliša.

Točka III. izreke ovog rješenja utemeljenja je na odredbama članka 142. stavka 2. Zakona.

Prema odredbi članka 85. stavka 5. Zakona nositelj zahvata podmiruje sve troškove u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš (točka IV. ovog rješenja).

Rok važenja ovog rješenja propisan je u skladu s člankom 92. stavkom 1. Zakona, dok je mogućnost produljenja važenja ovog rješenja propisana u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona (točka V. ovog rješenja).

Obveza objave ovog rješenja na internetskim stranicama Ministarstva utvrđena je člankom 91. stavkom 2. Zakona (točka VI. ovog rješenja).

Sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, prije donošenja rješenja nacrt rješenja je stavljen na uvid javnosti u trajanju od 8 dana na internetskoj stranici Ministarstva.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Splitu, Put Supavla 1, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Tarifi br. 2.(1) Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).




DOSTAVITI:

1. MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb (**R! s povratnicom**)

NA ZNANJE:

2. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
3. Pismohrana u predmetu, ovdje

DALEKOVID 2x400 kV HRVACE - KONJSKO S RASKLOPIŠTEM TS HRVACE 400/110 kV

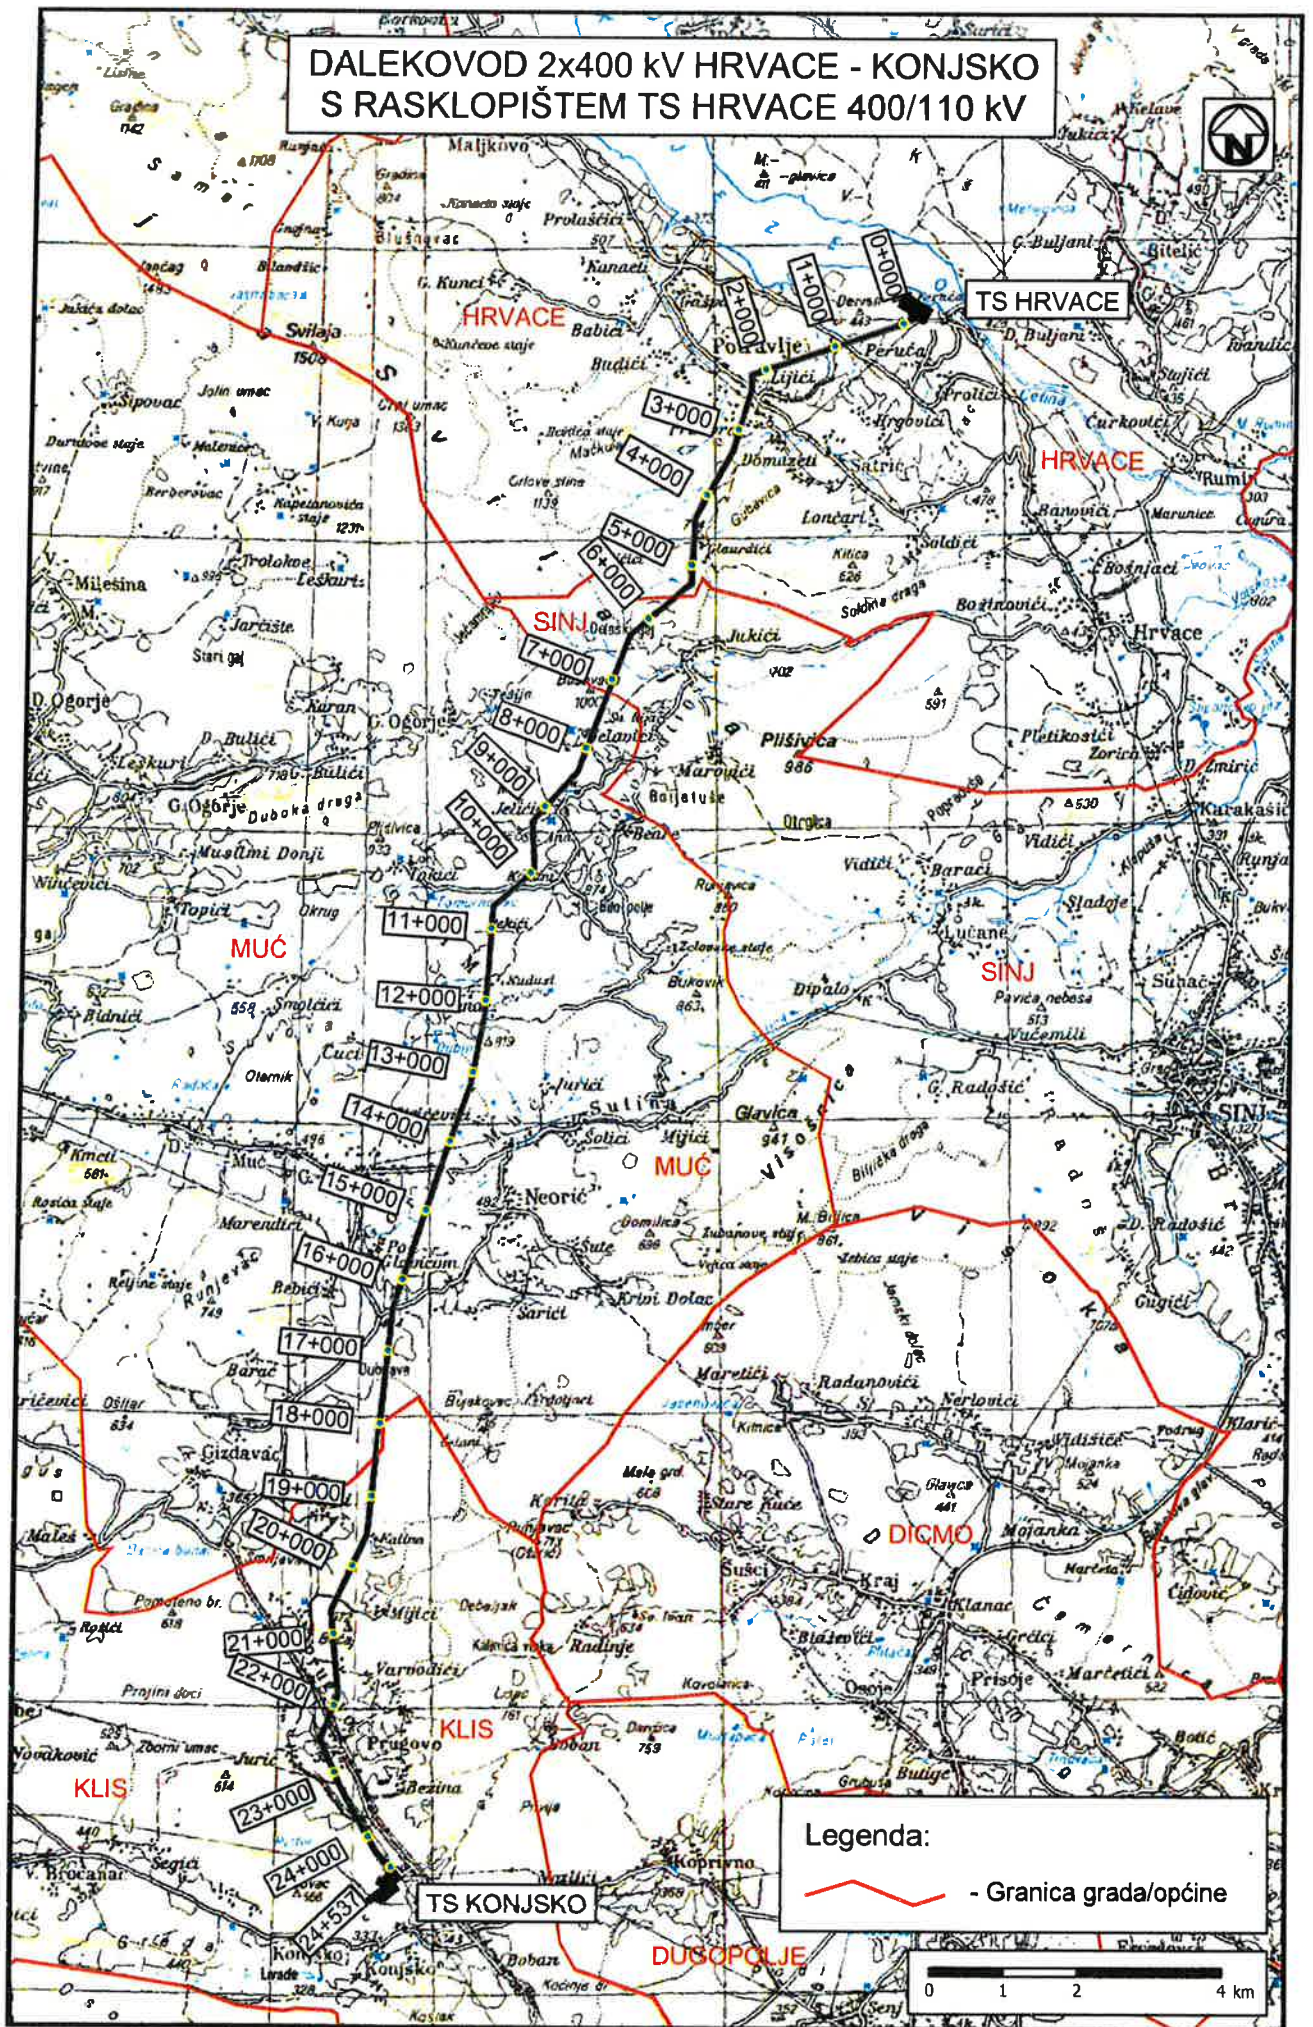

Legenda:
- Granica grada/općine

